


Anschlussschema
Speicherheizungs – Anlagen SP2N *
 Haushalt / Gewerbe mit BKE-A mit eHZ

RNG 55.8203

Teil – Seite 1/1

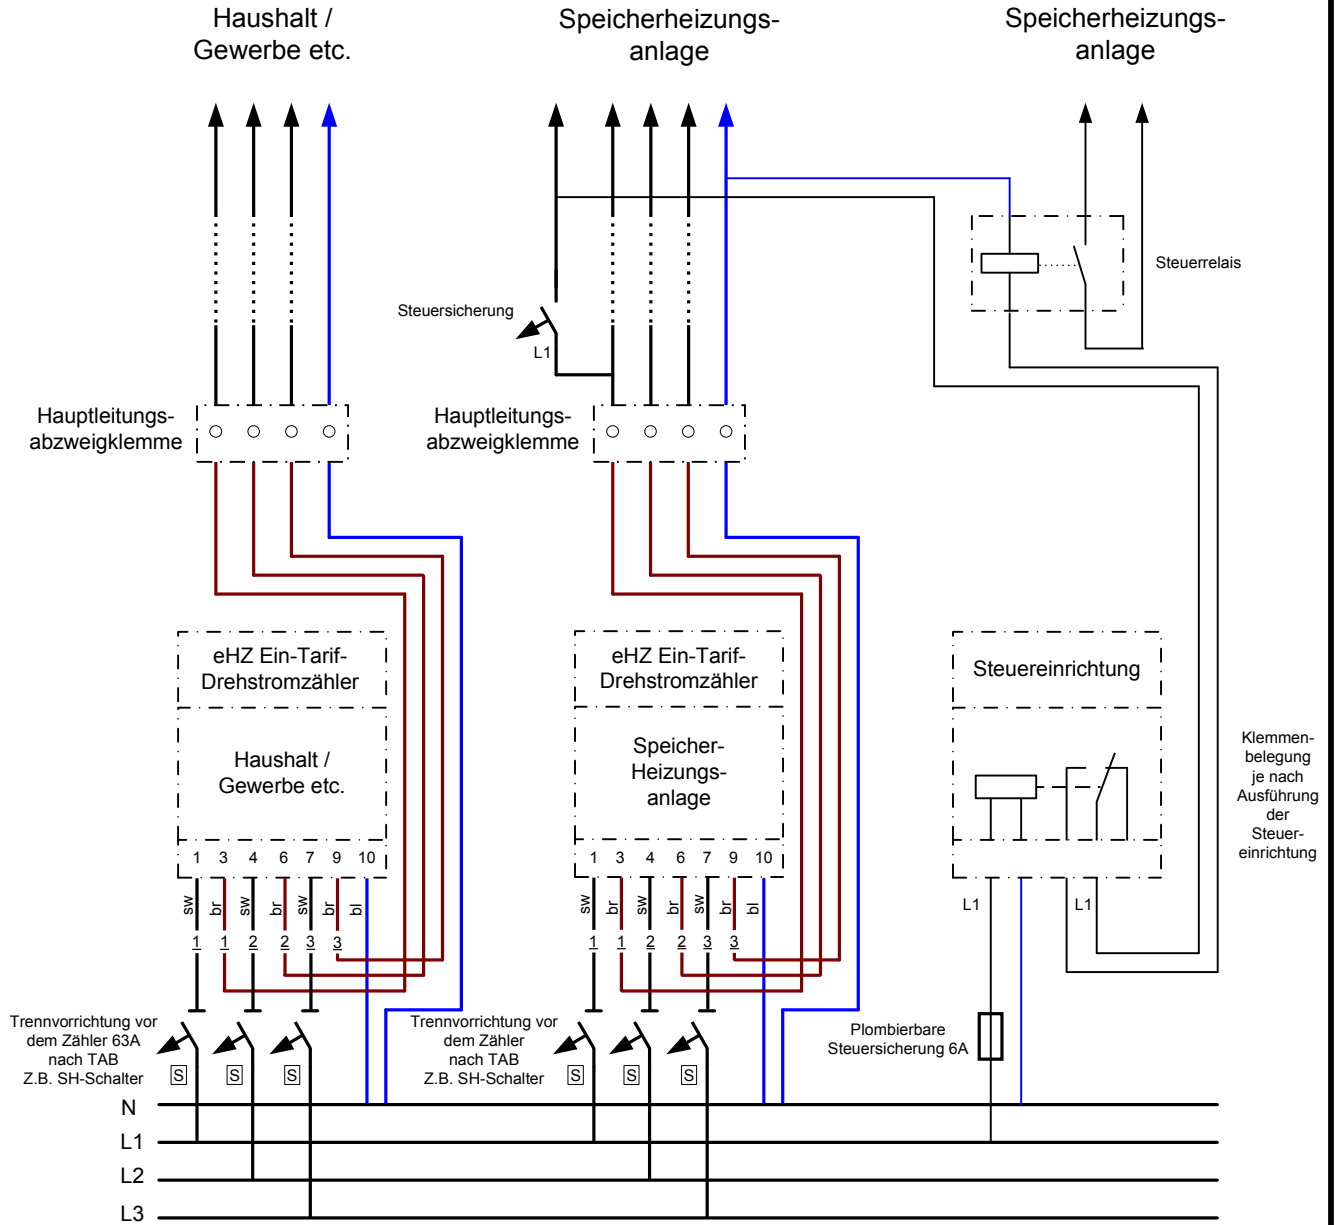

Klemmenbelegung je nach Ausführung der Steuereinrichtung

Schutzmaßnahmen nicht dargestellt!
Verdrahtung nach DIN 43870-3

* gilt für Anlagen ohne Nachladung

100525 RNG_55.8203

Änderungen:

Frühere Ausgaben: